

Żarnów, dnia 19.06.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.19.1.RC.2018

Wszyscy Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego na dostawę materiałów hydraulicznych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice”

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym wpłynęły zapytania o następującej treści:

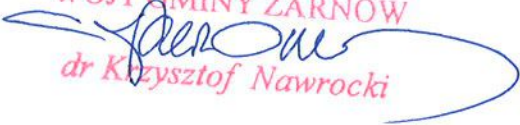
1. Sieć wodociągowa PCV fi110 – czy rury mają być na PN 10 l- 6m?
2. Zasuwa wodociągowa z obud. i skrzynką w ulicy fi100 – czy zasuwę ma być z żeliwa szarego PN 10 czy sfero PN 16 ; czy F4 krótka - czy F5 długa ; obudowa sztywna czy teleskopowa ; skrzynka mała ; średnia , duża czy cała żeliwna czy z korpusem PEHD
3. Rura osłonowa f219 przewiert l-12,5 mb - czy rura ma być nowa ze szwem czy bez szwu jaka grubość ścianki czy wycenić 25 m
4. Hydrant p. poz fi80 nadziemne - czy mają być z żeliwa szarego na PN 10 czy z żeliwa sfero na PN 16 ; czy głębokość zabudowy Rd – 1500
5. Hydrant p. poz fi80 - czy hydranty mają być nadziemne czy podziemne jaka ma być głębokość zabudowy proszę o wyjaśnienie zapisu jak w przypadku poz 4 z obud. Teleskopowa czy sztywna i skrzynką w ulicy do zasuw czy hydrantu podziemnego
6. Przewody Pef40 - na jakie ciśnienie mają być rury , PN 10 ; PN 12,5 czy PN 16 czy wyceniać 79 m
7. Rura osłonowa PVC fi100 wykop l-3,5 m - czy wyceniać dwa odcinki po 3,5 m
8. Nawiertki MSC fi110/40 – czy wyceniać nawiertkę w komplecie z z obudową sztywną czy teleskopową teleskopową i skrzynką – jak typ skrzynki
9. Zasuwę f32 czy wyceniać zasuwkę w komplecie z z obudową sztywną czy teleskopową teleskopową i skrzynką – jak typ skrzynki
10. Studzienki wodomierzowe Czy studzienki mają być mrozooodporne Dn 400 lub Dn 600 ; czy o średnicy D n 600 lub Dn 1000 , jakie wysokości studzienek należy wycenić , czy z linią wodomierzową bez wodomierza

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

- Ad. 1. Rury winny być PN 10 l-6 m.
- Ad. 2. Zasuwa z żeliwa szarego PN 10, obudowa sztywna, skrzynka średnia, żeliwna.
- Ad. 3. Rura ze szwem, grubość ścianki 25 mm.
- Ad. 4. Hydranty z żeliwa szarego PN10, głębokość zabudowy Rd – 1500.
- Ad. 5. Hydranty nadziemne, obudowa sztywna, skrzynka w ulicy do zasuw.
- Ad. 6. Rury winny być PN10.
- Ad. 7. Należy wycenić dwa odcinki po 3,5 m.
- Ad. 8. Należy wycenić nawiertkę w komplecie z obudową sztywną.

- Ad. 9. Należy wycenić zasuwkę w komplecie w obudowę sztywną.
Ad. 10. Studzienki mrozoodporne, Dn 600, bez wodomierza.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki