


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO L=7,00 m

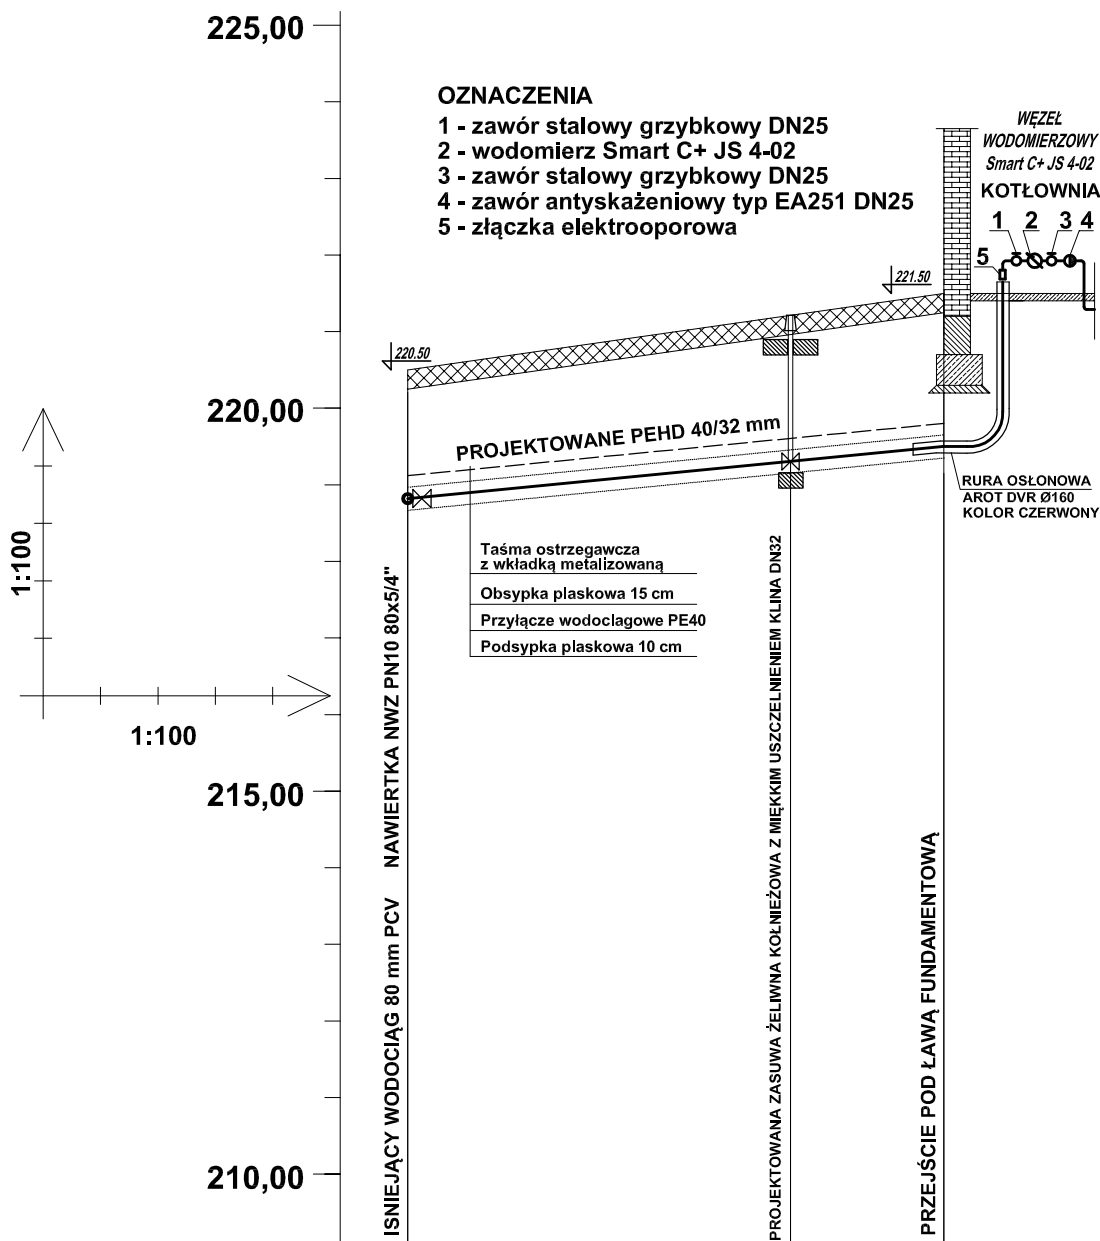

Rzędna terenu projektowana	220,50	221,20	221,50
Rzędna osi rurociągu	218,60	219,30	219,50
Zagłębienie	1,90	1,90	2,00
Proj. spadek, materiał	PROJ. PRZYŁĄCZE WOD. PEHD Dn=40x3,7mm 1.0 MPa i=9,57%		
Długość przyłącza	0,00	5,00	7,00
Oznaczenia	W1	W2	W3

TEMAT :			
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
INWESTOR:			
Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów			
LOKALIZACJA INWEST.:			
Żarnów, obr. Żarnów, dz. nr ewid. 1622, gm. Żarnów			
PROJEKTANT:	Jerzy Włodarczyk	GP.IV.7342(48)94	Podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Tomasz Różycki		Podpis
TYTUŁ RYS.:			
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
Data:	Maj 2018 r.	Skala:	1:100/1:100
Nr rys.			1