

Żarnów, dnia 08.05.2020 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr IGWK.Z.271.3.2020

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD na ławie żwirowej zgodnie z przedmiarem robót, a nie jak w projekcie budowlanym - betonowe na ławie betonowej.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż umocnienie wlotów przepustów należy wykonać z prefabrykowanej ścianki czołowej dla przepustu zgodnie z przedmiarem, a nie jak w projekcie budowlanym – umocnienie płytami MEBA.
3. Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie której należy wykonać oznakowanie zawarte w poz. 50 przedmiaru robót. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie brak jest oznakowania poziomego.
4. W opisie technicznym projektu budowlanego istnieje zapis:” Dla zabezpieczenia istniejących kabli telekomunikacyjnych projektuje się zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT A110/PS.”. Brak takich robót w przedmiarze oraz mapie zagospodarowania terenu. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zakładać rury osłonowe na kablach TP i w jakich ilościach?

Wyjaśnienia co następuje:

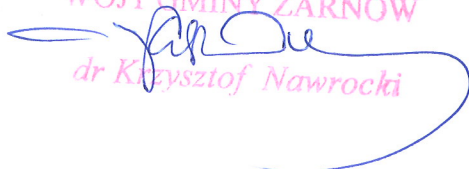
Ad. 1. Zamawiający potwierdza.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza.

Ad. 3. W załączeniu Zamawiający przekazuje Projekt Stałej Organizacji Ruchu, który staje się integralną częścią postępowania.

Ad. 4. Nie należy zakładać rur osłonowych na kablach TP.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki